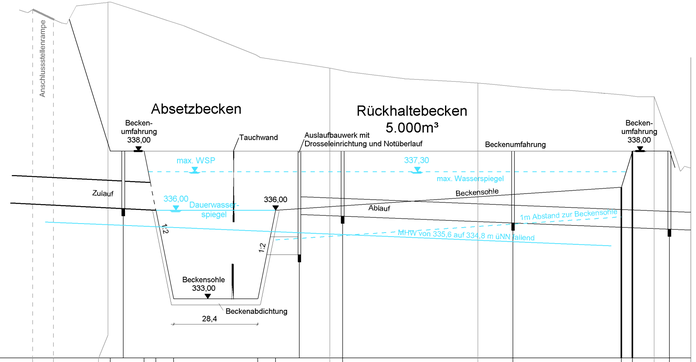
Absetzbecken
Rückhaltebecken 5.000m³
Becken-umfahrung 338,00
Tauchwand
Auslaufbauwerk mit Drosseleinrichtung und Notüberlauf
Beckenumfahrung
Becken-umfahrung 338,00
max. WSP
337,30
max. Wasserspiegel
Zulauf
336,00 Dauerwasser spiegel
336,00
Ablauf
Beckensohle
1m Abstand zur Beckenschulter
MHW von 335,6 auf 334,8 m üNN anlegen
Beckensohle 333,00
Beckenabdichtung
28,4
331 ,00 m ü. NN

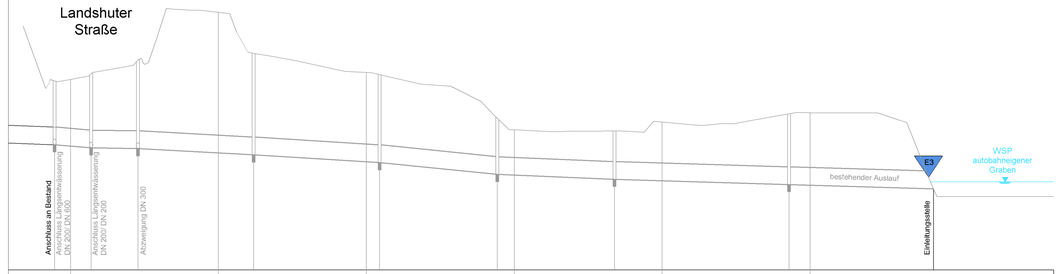
Landshuter Straße
Anschluss an Bestand
Anschluss Längsentwässerung DN 200/ DN 300
Anschluss Längsentwässerung DN 200/ DN 200
Abzweigung DN 300
bestehender Auslauf
E3
Einleitungsstelle
WSP autobahneigener Graben

| | | |